



ACK-DA-ZP-28-30/15

**Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH**

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, z późniejszymi zmianami, dalej zwaną „Pzp”*

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

*Sukcesywna dostawa i instalacja szaf rack wraz z
niezbędnym wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb
projektu PLGrid CORE.*

Kraków, listopad 2015 r.

I. Nazwa Zamawiającego.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. 12 632-33-55; 12 633-34-26
cyfronet@cyfronet.krakow.pl

II. Tryb udzielenie zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

III. Przedmiot zamówienia

CPV: 30230000-0

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i instalacja szaf rack wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym oraz wykonanie szczelnych zabudów ziemnych korytarzy dla potrzeb projektu PLGrid CORE.

Szczegółową konfigurację elementów składowych zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części zamówienia. Deklarowany minimalny zakres rozbudowy obejmuje dostawę i instalację jednego podstawowego zestawu szaf rack o konfiguracji szczegółowo opisanej w punkcie 4.3. Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Wymagania ogólne dla zamówienia

Dostarczane urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i oznakowane symbolem CE.

Sprzęt wprowadzany na rynek po 1 lipca 2006 r. musi być zgodny z normą ROHS.

Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów jego poprawnej pracy.

Dostarczone elementy oraz dostarczone wraz z nimi oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

Wymagania dotyczące gwarancji

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Miejsce realizacji zamówienia

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11A, Kraków.
Budynek Techniczny ACK CYFRONET AGH w Pychowicach
ul. Podole 62, Kraków

IV. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia do 32 dni od daty podpisania umowy lub złożenia zamówienia.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – *Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,*

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – *Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp,*

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – *Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp,*

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – *Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oceniać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp łącznie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Podstawą oceny spełnienia warunków będą informacje zawarte w dokumentach oraz oświadczeniach składanych przez Wykonawców.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania określony został powyżej - Wykonawca powinien złożyć:

- a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
- b) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, stosownie do uprawnień wynikających z treści art. 26 ust 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zobowiązanie o którym mowa zawierać musi następujące informacje:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

- a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ
- b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. b) do d) i f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 lit. e) i g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Przepisy dotyczące terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2. (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia).

3. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.

-lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Dokumenty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 2 (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia).

Dokument o którym mowa w pkt. 3 (lista podmiotów należących do grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej) dotyczyć musi każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pozostałe dokumenty traktowane będą jako wspólne.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia korespondencji, oprócz formy pisemnej, drogą elektroniczną na adres: cyfronet@cyfronet.krakow.pl W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Zamawiający niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanego przez Wykonawcę drogą elektroniczną, na żądanie Wykonawcy. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu. Powyższe zasady nie będą miały zastosowania do dokumentów oświadczeń i pełnomocnictw składanych w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp ze względu na konieczność zachowania formy pisemnej tychże oświadczeń i dokumentów.

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Monika Gólska

cyfronet@cyfronet.krakow.pl

3. Pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na adres: Monika Gólska

Akademickie Centrum Komputerowe „CYFRONET” AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, skrytka pocztowa 386,

cyfronet@cyfronet.krakow.pl

4. Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert przed upływem terminu składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert nie można wycofać oferty ani wprowadzić zmian.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

IX. Termin związania ofertą.

30 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Na zawartość oferty składa się:

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ (wraz ze szczegółowym opis elementów dostawy, który stanowić będzie treść oferty),
- 2) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty,
- 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Do oferty należy załączyć dokumenty wskazane w pkt. VI niniejszej specyfikacji.

2. Oferta musi spełniać następujące wymogi.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. (Wymóg dotyczy również poświadczania kopii dokumentu za zgodność z oryginałem).

Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców,
- oferta musi być podpisana w sposób wiążący wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Zamawiający zaleca, aby formularz ofertowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami był zestawiony w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację oraz aby każda zapisana strona była ponumerowana kolejnymi numerami.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo i słownie przyjmuje się, że prawidłowo podana została cena wpisana cyfrowo.

Podpisy na formularzu oferty, poświadczeniach dokumentów za zgodność z oryginałem oraz pełnomocnictwach muszą umożliwiać identyfikację osoby która je złożyła (np. podpis wraz z imienną pieczęcią).

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. **Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa".

Nie można zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie!

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym następująco:

„Sukcesywna dostawa i instalacja szaf rack wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb projektu PLGrid CORE.

Numer sprawy ACK- DA-ZP-28-30/15”

z dopiskiem „Nie otwierać do dnia r. do godz.”.

Na opakowaniu należy również zamieścić informację o nazwie i adresie Wykonawcy.

3. Informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą.

1) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
- pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
- listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - które powinny zostać złożone w oryginale oraz pełnomocnictw, które powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej z oryginałem przez notariusza.

2) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5) W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli

w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

6) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy *Pzp*, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy *Pzp*, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy *Pzp* (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

4. Informacje dotyczące Wykonawców składających ofertę wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną.

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana przed zawarciem umowy Wykonawcy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę pomiędzy Wykonawcami.

5. Zasady poprawy oczywistych omyłek rachunkowych:

1. W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi cen jednostkowych oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

2. W przypadku sumowania cen za poszczególne składowe danej części:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za składowe danej części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny składowe danej części zamówienia.

XI. Miejsce i termin składania ofert

Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.

Oferty należy składać do dnia 13.11.2015 r. do godz. 11.00 w:

ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, pokój 221, II piętro.

Zamawiając niezwłocznie zwraca ofertę która została złożona po terminie.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 13.11.2015 r. do godz. 12.00 w:

ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, pokój 221, II piętro.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Podana w formularzu ofertowym cena obejmować musi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Dla potrzeb porównania i oceny ofert w ofercie należy podać łączną cenę brutto, przy uwzględnieniu podatku VAT w wysokości 23 % z wyłączeniem przełączników sieciowych dla których przyjąć należy stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

Zamawiający przewiduje zastosowanie podatku VAT w wysokości 0 %, zgodnie z art. 83.1.26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/, w odniesieniu do urządzeń wskazanych w załączniku nr 8 do przedmiotowej ustawy(urządzenia

do transmisji danych cyfrowych).

Cena ofertowa ma być podana wraz z naliczonym podatkiem VAT (brutto), w złotych polskich (do drugiego miejsca po przecinku).

Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania i Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Oceniane będą oferty niepodlegające odrzuceniu.

1. 90% - cena

Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem

$$[(Cn : Cb) \times 90]$$

gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.

2. 10% - okres gwarancji

Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium okres gwarancji na sprzęt następuje zgodnie ze wzorem

$$[(Gb : Gn) \times 10]$$

gdzie: Gb to gwarancja badanej oferty, Gn to najdłuższa oferowana gwarancja.

Maksymalna punktowana gwarancja to gwarancja na okres 60 miesięcy, gwarancja dłuższa punktowana będzie jak gwarancja udzielona na okres 60 miesięcy!

Dla każdej oferty zostaną zsumowane punkty przyznane w każdym kryterium. Oferta z najwyższą sumą punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:

- wykaz podwykonawców obejmujący nazwę podwykonawcy oraz zakres powierzonych mu prac,
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, umowę regulującą współpracę pomiędzy Wykonawcami

Uchylenie się od przedstawienia Zamawiającemu przedmiotowych dokumentów traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację przedmiotu zamówienia ze wszelkimi tego konsekwencjami.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Projekt umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym podmiotom jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany podstawie ustawy.

Odwołanie przysługuje w niniejszym postępowaniu wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenie oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały one przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”.

XVIII. Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego,

cyfronet@cyfronet.krakow.pl, www.cyfronet.krakow.pl

XXIII. Informacje dot. walut obcych

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich (PLN).

XXIV. Informacja dot. aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (z zastrzeżeniem zapisów art. 93 ust 4 Pzp).

XXVI. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie określa w/w wymagań.

XXVII. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy. Stosowne oświadczenie w sprawie Wykonawcy składa na druku *Formularza oferty*.
3. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawcy powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Stosowne oświadczenie w sprawie Wykonawcy składa na druku *Formularza oferty*.
4. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu zamówienia innemu Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia takiej zgody, chyba że istnieją według jego opinii uzasadnione wątpliwości, czy powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom gwarantuje jego właściwe i terminowe wykonanie. Uzyskanie zgody Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt. 2. niniejszej SIWZ.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

XXVIII. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia określona zgodnie z art. 143a ust. 3 Pzp

Nie dotyczy (zamówienie na dostawę).

XXIX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia z art. 22 ustawy Pzp

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia z art. 24 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia z art. 26 ust. 2D ustawy Pzp

Załącznik nr 5 – formularz ofertowy

Załącznik nr 6 – projekt umowy

.....**KRAKÓW**....., dnia **04.11.2015**..
Miejscowość, data

DYREKTOR
Akademickiego Centrum Komputerowego
CYFRONET AGH

Zatwierdzam:

Prof. dr hab. inż. **Włodzisław**

.....
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć
osoby (osób) upoważnionej

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis wymagań technicznych dotyczących sukcesywnej dostawy i instalacji szaf rack wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb projektu PLGrid CORE.

1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA INSTALACJI – DOSTĘPNE ZASOBY ORAZ OGRANICZENIA INFRASTRUKTURALNE

1.1. Miejsce instalacji

- 1.1.1. Zamówione podstawowe zestawy szaf rack wraz modułami rozbudowy oraz niezbędnym wyposażeniem dodatkowym muszą być dostarczone do budynku Zamawiającego, mieszczącego się w Krakowie przy ulicy Podole 62. Miejscem ich instalacji będą serwerownie zlokalizowane na parterze lub pierwszym piętrze.
- 1.1.2. Zamówiona zabudowa zimnego korytarza dla szaf posiadanych przez Zamawiającego musi zostać dostarczona i zainstalowana w budynku znajdującym się w Krakowie przy ulicy Nawojki 11a. Szafy rack Zamawiającego do zabudowy są umieszczone w serwerowni na parterze.
- 1.1.3. Dokładna lokalizacja poszczególnych elementów dostawy sukcesywnej zostanie przekazana Wykonawcy na etapie wdrożenia.

1.2. Zasilanie

- 1.2.1. W budynku wskazanym w punkcie 1.1.1 dostępna będzie infrastruktura zasilania gwarantowanego, zabezpieczona urządzeniami UPS oraz dedykowanym agregatem prądotwórczym.
- 1.2.2. Instalacja elektryczna dystrybuująca zasilanie do odbiorów w serwerowni będzie wykonana w oparciu o zestaw szynoprzewodów zlokalizowanych w osi centralnej pomieszczenia w przestrzeni pod podłogą techniczną. Szynoprzewody typu Canalis KTC1000ED420 wyposażone zostaną w kasety odpływowe typu Canalis KSB100SM412, umożliwiające podłączenie odbiorów kablami trójfazowymi 32A (jeden kabel na pojedynczą kasety) .

1.3. Chłodzenie

- 1.3.1. Serwerownie, o których mowa w punktach 1.1.1 oraz 1.1.2, wyposażone są w wydajne urządzenia precyzyjnej klimatyzacji podpodłogowej, pracujące w układzie ciepły-zimny korytarz.
- 1.3.2. Temperatura powietrza w zimnym korytarzu mieścić się będzie w zakresie 20-24°C.

1.4. Podłoga techniczna oraz wysokość serwerowni

- 1.4.1. Serwerownie, o których mowa w punktach 1.1.1 oraz 1.1.2, wyposażone są w podłogę podniesioną o następujących parametrach technicznych:
 - 1.4.1.1. klasa obciążenia: (3),
 - 1.4.1.2. maksymalne obciążenie punktowe: 5 kN,

- 1.4.1.3. klasa ugięcia: A,
 - 1.4.1.4. płyty podłogowe o wymiarach: 600 x 600 x 40 mm,
 - 1.4.1.5. wysokość podłogi podniesionej mierzona od poziomu podłoża do górnej krawędzi płyty wraz z aplikacją: około 65 cm.
- 1.4.2. Wysokość serwerowni, mierzona od poziomu górnej krawędzi płyty podłogi podniesionej do dolnej krawędzi płyty stropowej, wynosi około 381 cm, przy czym co pewną odległość na stropie umieszczone są podciągi 35x60 cm oraz 40x60 cm.
- 1.5. Możliwe drogi transportu do miejsca instalacji
 - 1.5.1. Fizyczne wniesienie elementów składowych zamówienia do serwerowni w lokalizacji wymienionej w punkcie 1.1.1 możliwe jest trzema drogami:
 - 1.5.1.1. windą towarowo-osobową o nośności 1600 kg oraz drzwiach o wymiarach 250x120 cm (wysokość x szerokość),
 - 1.5.1.2. bramą załadunkową o wymiarach (wysokość x szerokość) 295x290 cm, zlokalizowaną w ścianie elewacyjnej na wysokości około 400 cm nad poziomem betonowej rampy,
 - 1.5.1.3. klatką schodową (najmniejsza wysokość drzwi: 210 cm, najmniejsza szerokość drzwi: 150 cm).
 - 1.5.2. Fizyczne wniesienie elementów składowych zamówienia do serwerowni w lokalizacji wymienionej w punkcie 1.1.2 możliwe jest trzema drogami:
 - 1.5.2.1. windą towarowo-osobową o nośności 1600 kg oraz drzwiach o wymiarach 200x130 cm (wysokość x szerokość),
 - 1.5.2.2. bramą załadunkową o wymiarach (wysokość x szerokość) 295x290 cm, zlokalizowaną w ścianie elewacyjnej na wysokości około 400 cm nad poziomem betonowej rampy,
 - 1.5.2.3. klatką schodową (najmniejsza wysokość drzwi: 210 cm, najmniejsza szerokość drzwi: 150 cm).
 - 1.5.3. Dobór nośności i wynajęcie ewentualnych urządzeń dźwigowych/podnośnikowych, wykorzystanych w trakcie transportu elementów składowych zamówienia, leżą po stronie Wykonawcy.

2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

- 2.1. Jeżeli zrealizowanie funkcjonalności opisanych przez Zamawiającego wymaga zakupu dodatkowych licencji oprogramowania, należy licencje te dostarczyć, chyba że Zamawiający wprost specyfikuje brak takiej konieczności.
- 2.2. Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów jego poprawnej pracy.
- 2.3. Dostarczone elementy oraz dostarczone wraz z nimi oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

- 2.4. Jeśli Zamawiający określa w niniejszej specyfikacji, że dany element ma posiadać określone cechy, to ten element musi efektywnie pracować z tymi cechami w instalowanej konfiguracji.
- 2.5. Zamawiający określa w tej specyfikacji cechy minimalne. Wykonawca może dostarczyć komponenty o cechach lepszych, pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności.
- 2.6. Wszystkie dostarczane elementy będą pracować w trybie ciągłym: przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i muszą zapewniać wydajną, stabilną i nieprzerwaną pracę pod maksymalnym obciążeniem wszystkich podzespołów.
- 2.7. Wszystkie dostarczane elementy muszą posiadać najnowszą, stabilną wersję oprogramowania układowego (firmware).
- 2.8. Nazwy oraz hasła wszystkich kont użytkowników wykorzystywanych do zarządzania wszystkimi urządzeniami, na każdym poziomie, muszą zostać ustawione zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, przekazanymi na etapie wdrożenia.

3. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ELEMENTÓW SKŁADOWYCH ZAMÓWIENIA

3.1. Szafy rack wraz z modułami PDU

- 3.1.1. Maksymalne dopuszczalne wymiary zewnętrzne pojedynczej szafy rack to 210 x 61 x 122 cm (wysokość x szerokość x głębokość). Wszystkie dostarczane szafy muszą mieć takie same wymiary. Minimalna głębokość szafy nie może być mniejsza niż 120 cm.
- 3.1.2. Stelaż każdej szafy musi posiadać 19" profile z otworami do montażu serwerów zgodnie z normą IEC 60297-3 lub równoważną, wyposażone w podziałkę mierzoną w jednostce U (Unit). Każda szafa musi posiadać 42 U wolnej przestrzeni montażowej.
- 3.1.3. Wszystkie szafy muszą zostać dostarczone wraz z kompletem dedykowanych zaślepek (maskownic) o rozmiarze 1U wypełniających przestrzeń stelaża montażowego 19".
- 3.1.4. Każda szafa rack musi być wyposażona w kółka, w tym co najmniej dwa skrotne, umożliwiające zmianę jej położenia przy pełnym obciążeniu.
- 3.1.5. Każda szafa rack musi posiadać stopki śrubowe umożliwiające jej wypoziomowanie.
- 3.1.6. Każda szafa rack musi posiadać możliwość instalacji zdejmowanych paneli bocznych.
- 3.1.7. Zamawiający wymaga dostarczenia paneli bocznych tylko dla ścian zewnętrznych w każdej alejce szaf, czyli 4 szt. paneli dla każdego podstawowego zestawu szaf rack. Wymaganie to nie dotyczy przypadku zamawiania pojedynczych szaf - wówczas każda szafa ma być dostarczana z panelami bocznymi.
- 3.1.8. Każda szafa rack musi charakteryzować się dopuszczalnym obciążeniem statycznym na poziomie co najmniej 1300 kg oraz dopuszczalnym obciążeniem dynamicznym na poziomie co najmniej 1000 kg.

- 3.1.9. Każda szafa rack musi posiadać zdejmowane, perforowane drzwi przednie. Perforacja na poziomie minimum 80% musi stanowić jednolitą część powłoki skrzydła.
- 3.1.10. Każda szafa rack musi posiadać zdejmowane, perforowane drzwi tylne. Perforacja na poziomie minimum 80%.
- 3.1.11. Każda szafa rack musi posiadać otwory w dachu umożliwiające wyprowadzenie kabli logicznych co najmniej w każdym z rogów (lewy i prawy przód i tył). Otwory powinny być zamykane lub zamknięte zdejmowanymi zaślepkami.
- 3.1.12. Zarówno przednie jak i tylne drzwi każdej z szaf rack muszą być wyposażone w zamek patentowy ze wspólnym kluczem (dla drzwi przednich i tylnych dla danej szafy).
- 3.1.13. Każda szafa rack musi posiadać dwa moduły PDU, umożliwiające realizację redundancji zasilania N+N na poziomie zasilania szafy.
- 3.1.14. Każdy moduł PDU musi posiadać kabel zasilający 3-fazowy 400 V zakończony wtykiem IEC 60309 (3P+N+E) 32 A o długości minimum 1,5 m (mierząc poza obrysem szafy przy założeniu wyprowadzenia kabla pod podłogę techniczną).
- 3.1.15. Każdy moduł PDU musi posiadać co najmniej 30 gniazd IEC 60320 C13 oraz 3 gniazda IEC 60320 C19 pozwalających na zasilenie odbiorów o łącznej mocy co najmniej 16 kVA.
- 3.1.16. Dostarczane moduły PDU muszą umożliwiać zdalne monitorowanie parametrów pracy, w szczególności chwilowego obciążenia prądowego wyrażonego w amperach, za pomocą portu Ethernet i protokołów SNMP lub HTTP.
- 3.1.17. Wszystkie szafy rack muszą pochodzić od tego samego producenta.
- 3.1.18. Wszystkie moduły PDU muszą pochodzić od tego samego producenta.
- 3.1.19. Wszystkie dostarczane szafy rack muszą być w kolorze ciemnym (np. czarnym lub grafitowym).
- 3.1.20. Wszystkie szafy rack muszą być przygotowane do zamontowania zabudowy w formie kiosku z wydzieleniem zimnego korytarza.
- 3.2. Zabudowa zimnego korytarza
 - 3.2.1. Przez zabudowę zimnego korytarza, zwaną zamiennie kioskiem, rozumiane jest wykonanie konstrukcji uszczelniającej korytarz powstały pomiędzy dwoma rzędami szaf rack skierowanymi frontami do siebie, do którego dostarczane będzie zimne powietrze chłodzące urządzenia zamontowane w szafach.
 - 3.2.2. Wszystkie elementy wykonywanej zabudowy powinny zapewnić odpowiednią szczelność wewnątrz zimnego korytarza.
 - 3.2.3. Dach zabudowy korytarza zimnego powinien być płaski z elementem prześwitującym ze szkła bezpiecznego lub tworzywa sztucznego. Sposób wykonania dachu musi również uwzględniać możliwość uszczelnionego wyprowadzenia kabli logicznych z szaf do korytarzy kablowych umieszczonych nad dachem.

- 3.2.4. Każdy kiosk powinien być wyposażony w dwoje rozsuwanych drzwi zlokalizowanych na obu końcach zimnego korytarza, zabezpieczonych mechanicznie zamkiem patentowym lub systemem elektronicznej kontroli dostępu. Drzwi zabudowy nie mogą posiadać jakichkolwiek progów przy wejściu do zimnego korytarza.
- 3.2.5. Ze względu na wykorzystywanie przez Zamawiającego systemów gaszenia gazem obojętnym każdy z dostarczanych kiosków powinien być dostosowany do współpracy z tego typu instalacjami, w szczególności powinien umożliwiać doprowadzenie dysz gaszących do zimnego korytarza oraz zawierać mechanizm odciążający na wypadek wyzwolenia czynnika gaszącego lub być wyposażony w równoważne rozwiązanie umożliwiające poprawne działanie systemu gaszenia gazem.
- 3.2.6. Drzwi wejściowe do zimnego korytarza muszą zawierać okna wykonane z materiału przezroczystego, umożliwiające podgląd wnętrza zimnego korytarza z zewnątrz kiosku.
- 3.2.7. Drzwi muszą być wyposażone w mechanizm samodomykający oraz czujnik otwarcia, umożliwiający przesłanie sygnału do systemu BMS.
- 3.2.8. Oferowany system kiosków musi umożliwiać zabudowę zimnego korytarza co najmniej do długości 9 m.
- 3.2.9. Kolor elementów wchodzących w skład zabudowy kiosku musi być dopasowany do koloru szaf rack zainstalowanych w kiosku.
- 3.3. **Przełączniki Ethernet sieci monitoringu PDU**
 - 3.3.1. Każdy z przełączników sieci monitoringu Ethernet musi posiadać zasilacze o redundancji N+1 lub lepszej.
 - 3.3.2. Każdy z przełączników sieci monitoringu Ethernet musi posiadać co najmniej 48 aktywnych portów 1Gb/s Ethernet RJ45.
 - 3.3.3. Porty zarządzania wszystkich dostarczanych modułów PDU, muszą zostać podłączone do przełączników sieci monitoringu Ethernet za pomocą co najmniej jednego portu Ethernet o prędkości co najmniej 100 Mb/s w sposób ustalony z Zamawiającym na etapie wdrożenia.
 - 3.3.4. Obudowa każdego przełącznika sieci monitoringu Ethernet musi pozwalać na jego zamontowanie w oferowanych szafach rack. Miejsce montażu przełączników zostanie ustalone z Zamawiającym na etapie wdrożenia.
 - 3.3.5. Wysokość obudowy pojedynczego przełącznika sieci monitoringu Ethernet nie może przekroczyć 1U.

4. **ZAKRES ZAMÓWIENIA**

- 4.1. Sukcesywna dostawa i instalacja szaf rack wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym obejmuje:
 - 4.1.1. dostawę i instalację maksymalnie 3 szt. podstawowych zestawów szaf rack o konfiguracji szczegółowo opisanej w punkcie 4.3 w lokalizacjach określonych w punkcie 1.1.1,

- 4.1.2. dostawę i instalację maksymalnie 12 szt. modułów rozbudowy podstawowego zestawu szaf rack o konfiguracji szczegółowo opisanej w punkcie 4.4 w lokalizacjach określonych w punkcie 1.1.1,
- 4.1.3. dostawę i instalację maksymalnie 1 szt. zabudowy zimnego korytarza dla szaf posiadanych przez Zamawiającego o konfiguracji szczegółowo opisanej w punkcie 4.5 w lokalizacji określonej w punkcie 1.1.2,
- 4.1.4. dostawę i instalację maksymalnie 4 szt. pojedynczych szaf rack o konfiguracji szczegółowo opisanej w punkcie 3.1 w lokalizacjach określonych w punkcie 1.1.1 oraz 1.1.2.
- 4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części zamówienia. Deklarowany minimalny zakres rozbudowy obejmuje dostawę i instalację jednego podstawowego zestawu szaf rack o konfiguracji szczegółowo opisanej w punkcie 4.3.
- 4.3. Pojedynczy podstawowy zestaw szaf rack musi składać się z następujących komponentów:
 - 4.3.1. 10 szt. szaf rack wraz z modułami PDU o parametrach zgodnych z opisanymi w punkcie 3.1, ułożonych w dwa 5-szafowe rzędy w sposób zaprezentowany na poglądowym schemacie zamieszczonym w załączniku A do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wszystkie szafy w każdym z rzędów muszą zostać ze sobą skrócone i podłączone do instalacji uziemiającej,
 - 4.3.2. Zabudowy zimnego korytarza (kiosku) dla 10 szaf rack, wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 3.2.
 - 4.3.3. Dwóch przełączników Ethernet sieci monitoringu PDU, o konfiguracji zgodnej z wymaganiami opisanymi w punkcie 3.3, wraz z okablowaniem logicznym (kable Ethernet w kolorze zielonym) umożliwiającym podłączenie wszystkich PDU zainstalowanych w szafach rack pojedynczego zestawu podstawowego. Każdy kabel Ethernet powinien zostać czytelnie opisany na obu końcach za pomocą etykiety odpornej na podmuchy powietrza i podwyższoną temperaturę, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przekazanymi na etapie wdrożenia.
 - 4.3.4. Kabli zasilających zakończonych gniazdem IEC 60309 (3P+N+E) 32 A, zgodnym z wtykiem opisanym w punkcie 3.1.13, umożliwiających podłączenie wszystkich PDU zainstalowanych w szafach rack pojedynczego zestawu podstawowego do kaset odpływowych Zamawiającego, opisanych w punkcie 1.2.2. Każdy kabel zasilający powinien zostać czytelnie opisany na obu końcach za pomocą etykiety odpornej na podmuchy powietrza i podwyższoną temperaturę, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przekazanymi na etapie wdrożenia. Oznaczone powinny zostać także moduły dystrybucji zasilania.
- 4.4. Pojedynczy moduł rozbudowy podstawowego zestawu szaf rack musi składać się z następujących komponentów:
 - 4.4.1. 2 szt. szaf rack wraz z modułami PDU o parametrach zgodnych z opisanymi w punkcie 3.1. Dostarczane szafy rack muszą zostać

- skręcone z szafami zestawu podstawowego i podłączone do instalacji uziemiającej.
- 4.4.2. Uzupełnienia zabudowy zimnego korytarza (kiosku) dla 2 dodatkowych szaf rack, wykonanej zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 3.2 w sposób zaprezentowany na poglądowym schemacie zamieszczonym w załączniku B do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
 - 4.4.3. Okablowania logicznego (kable Ethernet w kolorze zielonym) umożliwiającego podłączenie wszystkich dodatkowych PDU do przełączników Ethernet sieci monitoringu, zainstalowanych w podstawowym zestawie szaf rack. Każdy kabel Ethernet powinien zostać czytelnie opisany na obu końcach za pomocą etykiety odpornej na podmuchy powietrza i podwyższoną temperaturę, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przekazanymi na etapie wdrożenia.
 - 4.4.4. Kabli zasilających zakończonych gniazdem IEC 60309 (3P+N+E) 32 A, zgodnym z wtykiem opisanym w punkcie 3.1.13, umożliwiających podłączenie wszystkich dodatkowych PDU do kaset odpływowych Zamawiającego, opisanych w punkcie 1.2.2. Każdy kabel zasilający powinien zostać czytelnie opisany na obu końcach za pomocą etykiety odpornej na podmuchy powietrza i podwyższoną temperaturę, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przekazanymi na etapie wdrożenia. Oznaczone powinny zostać także moduły dystrybucji zasilania.
 - 4.5. Zabudowa zimnego korytarza dla szaf rack posiadanych przez Zamawiającego musi zostać wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 3.2. Poglądowy schemat ułożenia szaf, które mają zostać objęte zabudową, zamieszczono w załączniku C do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

5. OPIS WDROŻENIA

- 5.1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 5.1.1. dostawy i instalacji wszystkich elementów składowych zamówienia, w tym wykonania zamawianej ilości zabudów zimnego korytarza,
 - 5.1.2. wykonania kabli połączeniowych z kaset odpływowych Zamawiającego (opisanych w punkcie 1.2.2) do wszystkich PDU zainstalowanych w dostarczanych zestawach podstawowych szaf rack.
 - 5.1.3. wykonania okablowania logicznego sieci monitorowania modułów PDU.
- 5.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac i przeróbek usuwających przeszkody niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia, które mogą pojawić się w trakcie wdrożenia.
- 5.3. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń, które wynikły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz przywrócenie właściwego stanu obiektu.
- 5.4. Usuwanie (zdejmowanie) opakowań tymczasowych (np. folie, kartony, palety) przez Wykonawcę może się odbywać w serwerowni jedynie w wyjątkowych sytuacjach. W takim przypadku każdorazowo wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego. Domyślnym miejscem wykonywania tego rodzaju prac będzie

wyznaczona przez Zamawiającego na etapie wdrożenia specjalna lokalizacja na poziomie przyziemia.

- 5.5. Obowiązkiem Wykonawcy jest usunięcie wszelkich elementów pozostałych po procesie instalacji, takich jak: opakowania, resztki materiału, etc.
- 5.6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania niezbędnych otworów na kable zasilające dostarczaną szafę rack w płytach podłogi technicznej Zamawiającego oraz ich zabezpieczenie za pomocą odpowiednich przepustów (maskownic) szczotkowych.
- 5.7. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia adresów IP wszystkich dostarczanych modułów PDU według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego na etapie wdrożenia.


6. GWARANCJA I WARUNKI WSPARCIA TECHNICZNEGO

- 6.1. Na dostarczone rozwiązanie Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.
- 6.2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu zamówienia przez strony Umowy.
- 6.3. Wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu, instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
- 6.4. Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez autoryzowany przez producenta podmiot lub bezpośrednio przez producenta.
- 6.5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla przedmiotu zamówienia na każde zgłoszenie serwisowe Zamawiającego.
- 6.6. Formalne potwierdzenie Zgłoszenia Serwisowego stanowi zgłoszenie przesłane przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres email lub fax,
.....
- 6.7. W okresie gwarancji zgłoszenia o awariach, wadach, usterkach przedmiotu umowy przyjmowane będą przez Wykonawcę lub producenta od godziny 9:00 do 17:00, przez 5 dni roboczych w tygodniu.
- 6.8. Termin naprawy biegnie od momentu wysłania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6.6.
- 6.9. Wymagany czas usunięcia wady, awarii lub usterki wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. W szczególnych przypadkach Zamawiający może zdecydować o przedłużeniu czasu naprawy danego elementu. W takim wypadku kary umowne zostaną naliczone dopiero od momentu przekroczenia wydłużonego terminu naprawy.
- 6.10. W przypadku braku możliwości technicznych wykonania naprawy niesprawnego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni do dostarczenia Zamawiającemu kompatybilnego rozwiązania wolnego od wad, o parametrach wydajnościowych i funkcjonalnych takich samych lub wyższych od niesprawnego.
- 6.11. W przypadku wystąpienia awarii, wady bądź usterki tego samego elementu po wykonaniu 2 napraw, Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do wymiany tego elementu na nowy, wolny od wad w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do wymiany.

- 6.12. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i utylizacji uszkodzonych elementów podlegających wymianie, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej informując o tym Wykonawcę.
- 6.13. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wynagrodzenia, udostępniać Zamawiającemu nowe wersje firmware'ów, sterowników, oprogramowania zarządzającego oraz uaktualnień innego oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy dostęp do aktualizacji wymaga podania nazwy użytkownika, hasła lub numeru seryjnego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu te informacje. Zamawiający będzie dokonywał aktualizacji oprogramowania samodzielnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca nie udzieli zgody na samodzielną aktualizację przez Zamawiającego, wówczas jest obowiązany sam dokonać takiej aktualizacji w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego.
- 6.14. Zamawiający nie jest zobowiązany do instalacji wszystkich dostępnych aktualizacji oprogramowania. Niewykonanie aktualizacji oprogramowania przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku świadczenia gwarancji.
- 6.15. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego z należytą starannością z uwzględnieniem ogólnie przyjętych i stosowanych standardów i procedur przy tego rodzaju usługach a także zaleceń i/lub procedur określonych przez producentów przedmiotu zamówienia.


Załącznik A do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Poglądowy schemat podstawowego zestawu szaf rack
wraz z zabudową zimnego korytarza

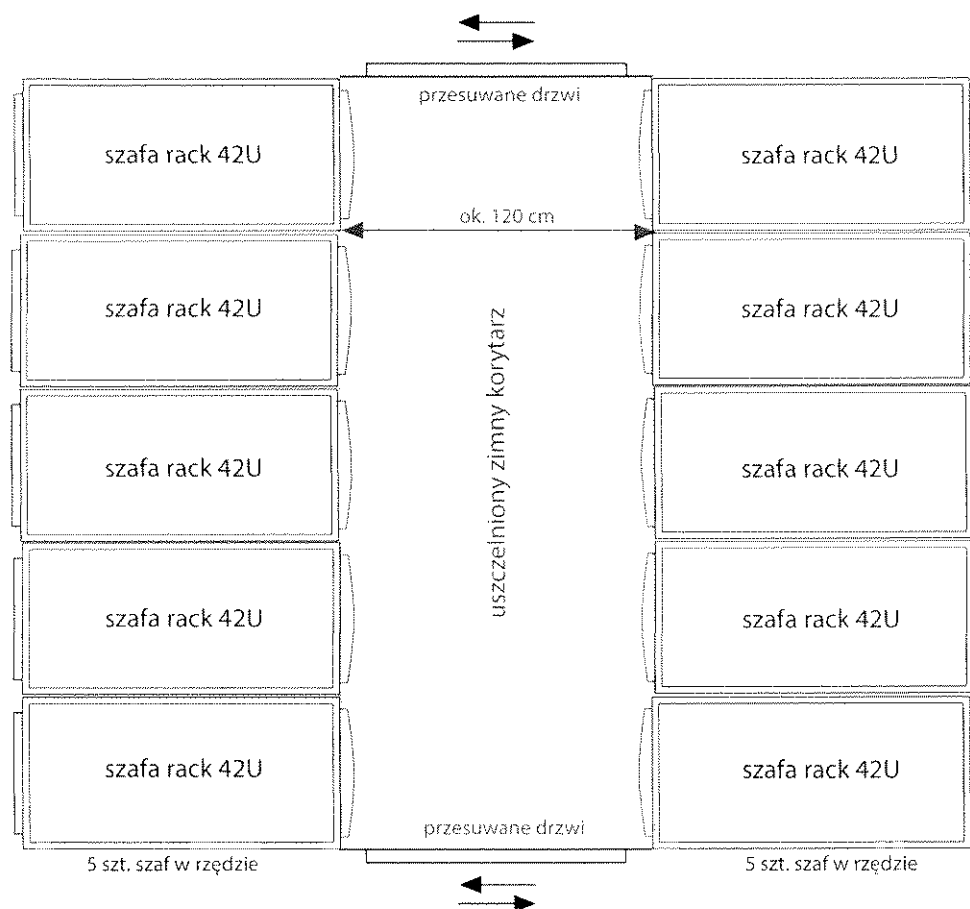


Załącznik B do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Sposób rozbudowy podstawowego zestawu szaf rack

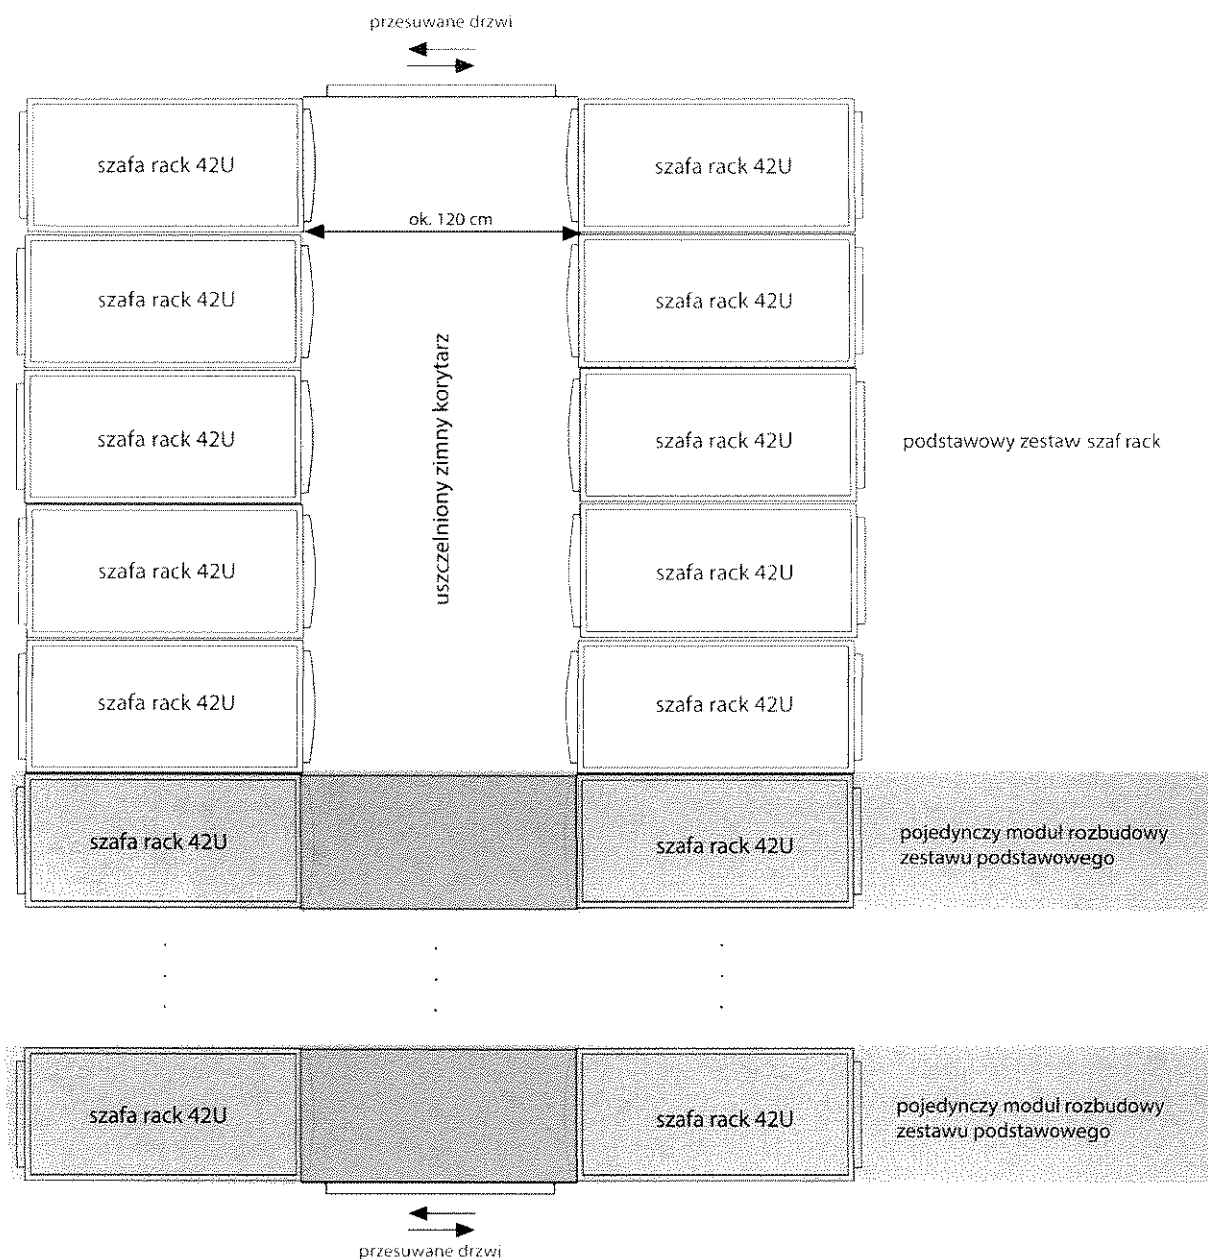

Załącznik C do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Poglądowy schemat zestawu szaf rack Zamawiającego

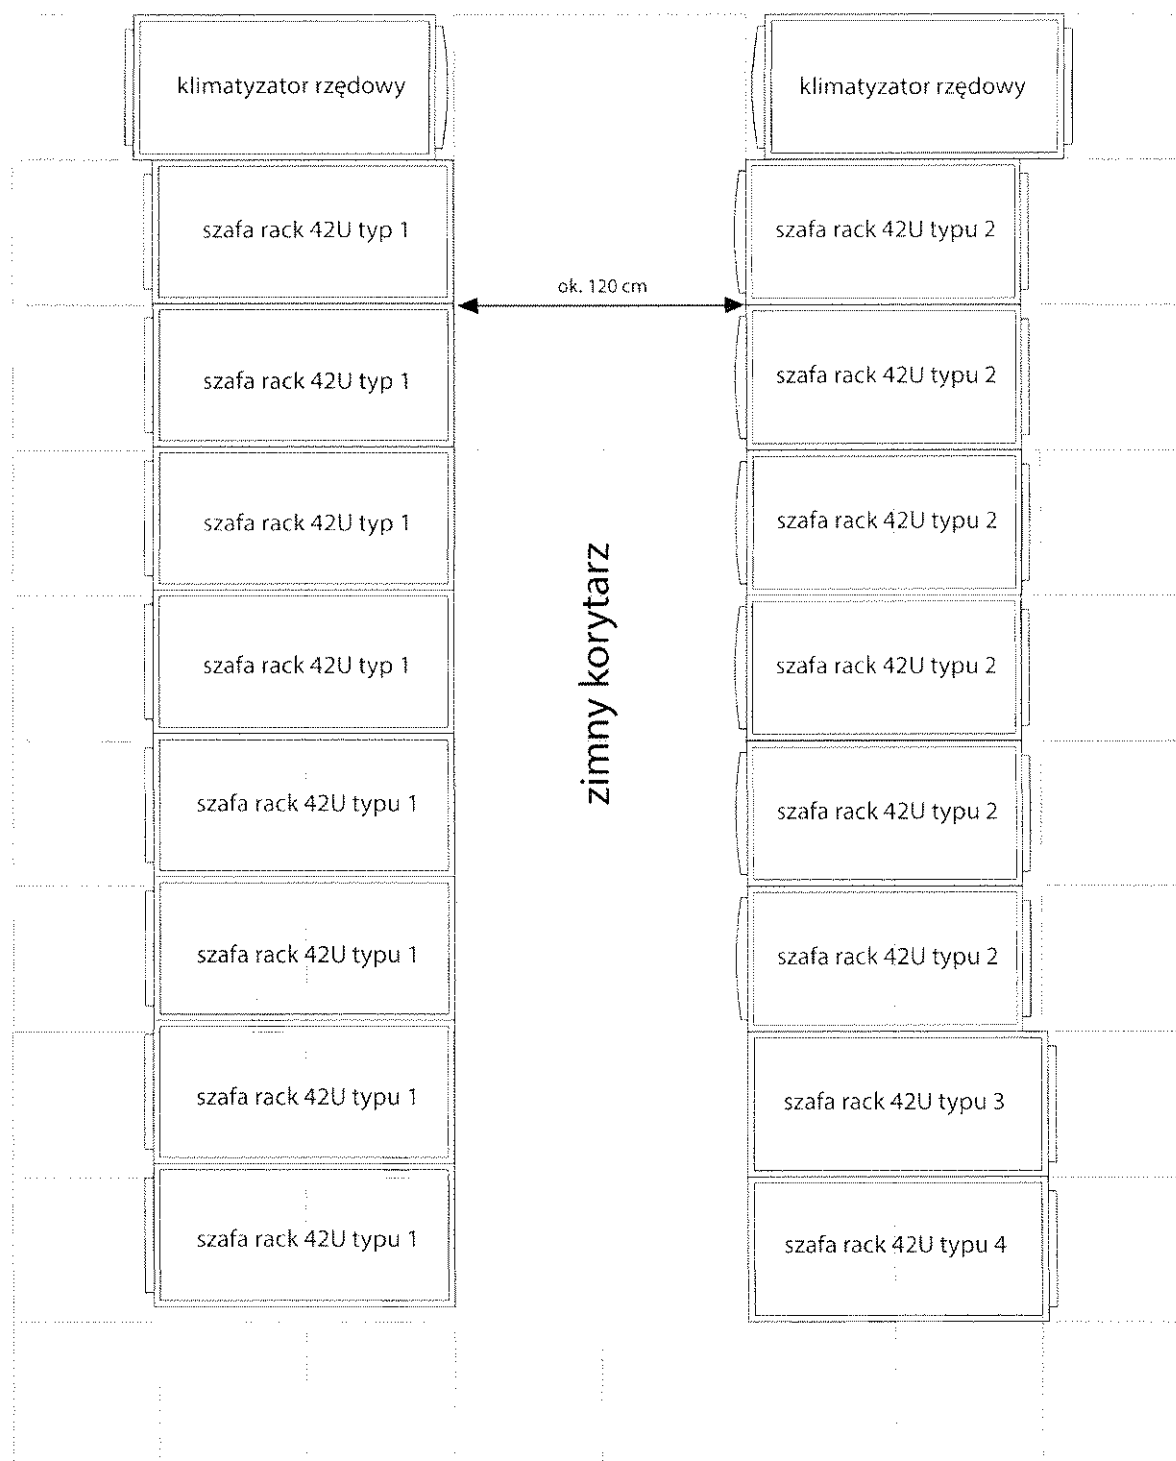

Wysokości urządzeń:

- klimatyzator rzędowy - 200 cm,
- szafa rack typu 1 - 202,5 cm,
- szafa rack typu 2 - 200,6 cm,
- szafa rack typu 3 - 201 cm,
- szafa rack typu 4 - 202 cm.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....., dnia.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć
osoby (osób) upoważnionej

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczamy iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

....., dnia.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć
osoby (osób) upoważnionej

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW
NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2D USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam/my, że zgodnie z art. 26 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, z późn. zm.)

I. należę/należymy do grupy kapitałowej i przedstawiam/y listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5:*

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----

*II. nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej**

....., dnia.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis lub podpis i pieczętka
osoby (osób) upoważnionej

***niepotrzebne skreślić**

Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....
adres
.....
NIP
.....
adres e-mailowy
.....
telefon i fax

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

Oferujemy sukcesywną dostawę i instalację szaf rack wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym oraz wykonanie szczelnych zabudów ziemnych korytarzy dla potrzeb projektu PLGrid CORE, zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

łączna cena: zł (brutto VAT 0%, 23%),

(słownie) zł (brutto VAT 0%, 23%)

W tym:

Elementy dostawy objęte stawką VAT 0% zł (brutto)

Elementy dostawy objęte stawką VAT 23% zł (brutto)

Okres gwarancji na dostarczone rozwiązanie: miesięcy.

Termin realizacji zamówienia do tygodni od daty złożenia zamówienia.

Termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru, potwierdzonego protokołem.

Zakres prac powierzonych podwykonawcom:

1. wykonanie.....

2. wykonanie.....

Parametry oferowanej sukcesywnej dostawy i instalacji szaf rack wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym oraz wykonanie szczelnych zabudów zimnych korytarzy dla potrzeb projektu PLGrid CORE

1. Ceny elementów dostawy sukcesywnej

- 1.1. Cena brutto (z VAT 0%, 23%) 1 szt. podstawowego zestawu szaf rack o konfiguracji zgodnej z wymaganiami opisanymi w punkcie 4.3 załącznika nr 1 do SIWZ.

	[zł]
--	------

- 1.2. Cena brutto (z VAT 23%) 1 szt. modułu rozbudowy podstawowego zestawu szaf rack o konfiguracji zgodnej z wymaganiami opisanymi w punkcie 4.4 załącznika nr 1 do SIWZ.

	[zł]
--	------

- 1.3. Cena brutto (z VAT 23%) 1 szt. zabudowy zimnego korytarza dla szaf posiadanych przez Zamawiającego o konfiguracji zgodnej z wymaganiami opisanymi w punkcie 4.5 załącznika nr 1 do SIWZ.

	[zł]
--	------

- 1.4. Cena brutto (z VAT 23%) 1 szt. szafy rack o konfiguracji zgodnej z wymaganiami opisanymi w punkcie 3.1 załącznika nr 1 do SIWZ.

	[zł]
--	------

2. Parametry oferowanej szafy rack

- 2.1. Producent szafy rack.

--

- 2.2. Model i typ szafy rack.

--

- 2.3. Wymiary szafy rack (wysokość x głębokość x szerokość).

	[cm x cm x cm]
--	----------------

- 2.4. Czy stelaż szafy posiada 19" profile z otworami do montażu serwerów zgodnie z normą IEC 60297-3 lub równoważną, wyposażone w podziałkę mierzoną w jednostce U (Unit)?

	[tak/nie]
--	-----------

- 2.5. Ilość U wolnej przestrzeni montażowej dostępnej w szafie.

- [U]
- 2.6. Czy szafa posiada komplet dedykowanych zaślepek (maskownic) o rozmiarze 1U wypełniających przestrzeń stelaża montażowego 19''?
- [tak/nie]
- 2.7. Czy szafa rack jest wyposażona w kółka, w tym co najmniej dwa skrętne, umożliwiające zmianę jej położenia przy pełnym obciążeniu?
- [tak/nie]
- 2.8. Czy szafa rack posiada stopki śrubowe umożliwiające jej wypoziomowanie?
- [tak/nie]
- 2.9. Czy szafa rack posiada możliwość instalacji zdejmowanych paneli bocznych?
- [tak/nie]
- 2.10. Maksymalna obciążalność statyczna szafy.
- [kg]
- 2.11. Maksymalna obciążalność dynamiczna szafy.
- [kg]
- 2.12. Czy szafa rack posiada zdejmowane, perforowane drzwi przednie z perforacją na poziomie minimum 80%?
- [tak/nie]
- 2.13. Czy szafa rack posiada zdejmowane, perforowane drzwi tylne z perforacją na poziomie minimum 80%?
- [tak/nie]
- 2.14. Czy szafa rack posiada otwory w dachu umożliwiające wyprowadzenie kabli logicznych co najmniej w każdym z rogów (lewy i prawy przód i tył) z otworami zamykanymi lub zamkniętymi zdejmowanymi zaślepkami?

[tak/nie]

- 2.15. Czy zarówno przednie jak i tylne drzwi każdej z szaf rack są wyposażone w zamek patentowy ze wspólnym kluczem (dla drzwi przednich i tylnych dla danej szafy)?

[tak/nie]

- 2.16. Liczba modułów PDU zainstalowanych w szafie rack.

[szt.]

- 2.17. Producent PDU.

- 2.18. Model i typ PDU.

- 2.19. Czy każdy moduł PDU posiada kabel zasilający 3-fazowy 400 V zakończony wtykiem IEC 60309 (3P+N+E) 32 A o długości minimum 1,5 m (mierząc poza obrysem szafy przy założeniu wyprowadzenia kabla pod podłogę techniczną)?

[tak/nie]

- 2.20. Liczba gniazd IEC 60320 C13 dostępnych w pojedynczym PDU.

[szt.]

- 2.21. Liczba gniazd IEC 60320 C19 dostępnych w pojedynczym PDU.

[szt.]

- 2.22. Łączna maksymalna moc odbiorów pojedynczego PDU.

[kVA]

- 2.23. Czy dostarczane moduły PDU umożliwiają zdalne monitorowanie parametrów pracy, w szczególności chwilowego obciążenia prądowego wyrażonego w amperach, za pomocą portu Ethernet i protokołów SNMP lub HTTP?

[tak/nie]

- 2.24. Kolor oferowanej szafy rack.

- 2.25. Czy szafa rack jest przygotowana do zamontowania zabudowy w formie kiosku z wydzieleniem zimnego korytarza?

[tak/nie]

3. Zabudowa zimnego korytarza

- 3.1. Producent zabudowy.

- 3.2. Model i typ zabudowy (o ile możliwe jest ich określenie).

- 3.3. Czy elementy zabudowy zapewnia odpowiednią szczelność wewnątrz zimnego korytarza?

[tak/nie]

- 3.4. Czy dach zabudowy zimnego korytarza jest płaski, z elementem prześwitującym z tworzywa sztucznego, wykonany w sposób umożliwiający uszczelnienie wyprowadzenia kabli logicznych z szaf do koryt kablowych umieszczonych nad dachem?

[tak/nie]

- 3.5. Czy oferowany kiosk jest wyposażony w dwoje rozsuwanych drzwi (bez progów)?

[tak/nie]

- 3.6. Typ mechanicznego zabezpieczenia drzwi wejściowych.

[np. zamek patentowy /systemem elektronicznej kontroli dostępu]

- 3.7. Czy oferowany kiosk dostosowany jest do współpracy z systemem gaszenia gazem obojętnym?

[tak/nie]

- 3.8. Czy drzwi wejściowe do zimnego korytarza zawierają okna wykonane z materiału przezroczystego, umożliwiające podgląd wnętrza zimnego korytarza z zewnątrz kiosku?

[tak/nie]

- 3.9. Czy drzwi wejściowe do zimnego korytarza są wyposażone w mechanizm samodomykający oraz czujnik otwarcia, umożliwiający przesłanie sygnału do systemu BMS?

[tak/nie]

- 3.10. Maksymalna długość zabudowy zimnego korytarza?

[m]

4. Przełączniki Ethernet sieci monitoringu PDU

- 4.1. Producent.

- 4.2. Model i typ.

- 4.3. Typ redundancji zasilania oferowanego przełącznika.

[np. N+1]

- 4.4. Liczba aktywnych portów 1Gb/s Ethernet RJ45 dostępnych w oferowanym przełączniku.

[szt.]

- 4.5. Czy obudowa przełącznika pozwala na jego zamontowanie w szafie rack Zamawiającego?

[tak/nie]

- 4.6. Wysokość obudowy oferowanego przełącznika.

[U]

....., dnia.....

Miejscowość, data

.....

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć
osoby (osób) upoważnionej

UMOWA NR ACK-DA-ZP-28-30/15

zawarta w dniu r. w Krakowie, z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o zamówienie publiczne realizowane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 tys. euro, pomiędzy:

Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie

ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

który reprezentuje:

1. Dyrektor – Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
 2. Za-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych – mgr Angelika Zaleska-Walterbach przy kontrasygnacie finansowej Kwestor AGH – mgr Marii Ślizień
- zwanym dalej Zamawiającym, a

firmą.....

reprezentowaną przez

.....

zwaną dalej Wykonawcą

wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ACK-DA-ZP-28-30/15, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami).

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy na rzecz Zamawiającego do sukcesywnej dostawy i instalacji szaf rack wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym oraz wykonania szczelnych zabudów zimnych korytarzy dla potrzeb projektu PLGrid CORE, zgodnie ze złożoną ofertą oraz wszystkimi wymaganiami zawartymi w SIWZ. Szczegółowy opis elementów dostawy wraz z ich parametrami określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Sukcesywna rozbudowa obejmuje swym zakresem:
 - a) dostawę i instalację maksymalnie 3 szt. podstawowych zestawów szaf rack,
 - b) dostawę i instalację maksymalnie 12 szt. modułów rozbudowy podstawowego zestawu szaf rack,
 - c) dostawę i instalację maksymalnie 1 szt. zabudowy zimnego korytarza dla szaf posiadanych przez Zamawiającego,
 - d) dostawę i instalację maksymalnie 4 szt. pojedynczych szaf rack.
3. Z wyłączeniem części rozbudowy obejmującej dostawę i instalację jednego podstawowego zestawu szaf rack pozostały zakres umowy realizowany będzie sukcesywnie w oparciu o zamówienia składane przez Zamawiającego w okresie 4 tygodni od daty podpisania umowy
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części zamówienia wykraczającej poza dostawę i instalację jednego podstawowego zestawu szaf.
5. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia.
6. Dostarczone urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
7. Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję eksploatacji i obsługi urządzeń oraz dokumentację techniczną w języku polskim lub angielskim.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji, o której mowa w § 7.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 32 dni od daty podpisania umowy dla dostawy i instalacji jednego podstawowego zestawu szaf rack lub daty złożenia zamówienia, w formie elektronicznej dla pozostałych elementów rozbudowy z zastrzeżeniem że:
 - a. 28 dni przeznaczonych jest dla Wykonawcy na dostawę i instalację sprzętu, co zostanie potwierdzone protokołem potwierdzającym ilościową realizację dostawy, który stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia procedury odbioru,
 - b. 4 dni przeznaczone na wykonanie czynności odbioru i sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego lub protokołu rozbieżności.
3. Za termin realizacji zamówienia uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze wszelkimi tego konsekwencjami, w przypadku gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminu określonego w ust. 2 pkt a. niniejszego paragrafu uniemożliwiając realizację umowy w terminie.
5. W przypadku opóźnienia w wydaniu przez MNiSW zaświadczenia potwierdzającego prawo do stawki VAT w wysokości 0% Zamawiający może żądać wstrzymania dostawy, a termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu i zostanie wyznaczony na 5 dni od daty przedstawienia stosownego zaświadczenia Wykonawcy.

§ 3

1. Po dostarczeniu i zainstalowaniu przez Wykonawcę sprzętu Strony podpiszą protokół potwierdzający „ilościową” realizację dostawy. Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
2. W ciągu 4 dni od daty obustronnego podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający dokona weryfikacji i potwierdzi zgodność wykonania zamówienia z wymaganiami SIWZ oraz ofertą Wykonawcy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami SIWZ i ofertą Wykonawcy oraz funkcjonuje prawidłowo, Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy (protokół „jakościowy”), stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT.
4. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 3, nie wyklucza dochodzenia przez niego roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad sprzętu w terminie późniejszym.

§ 4

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu lub jego niezgodności ze specyfikacją i ofertą Wykonawcy, sporządzony zostanie i podpisany przez Strony protokół rozbieżności wskazujący na:
 - nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności z wymaganiami SIWZ i ofertą,
 - termin i sposób usunięcia nieprawidłowości lub niezgodności, przy czym wyznaczenie takiego terminu nie przesunę terminu realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawia się do podpisania protokołu rozbieżności we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie zawiadamiając o tym Wykonawcę i wzywając go jednocześnie do usunięcia nieprawidłowości lub niezgodności w wyznaczonym w protokole terminie, nie dłuższym niż 10 dni od daty sporządzenia protokołu.
3. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i żądać zapłaty kary umownej określonej w § 8 ust. 2 lit. c umowy.
4. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego w protokole rozbieżności terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności Zamawiający ma prawo:

- a. wyznaczyć nowy termin z jednoczesnym naliczeniem kar umownych o których mowa w § 8 ust. 2 lit. b,
- b. odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 lit. c umowy.

§ 5

1. Łączna cena za przedmiot umowy, szczegółowo określony w § 1, wskazana w ofercie Wykonawcy wynosi: złotych brutto, słownie:, w tym cena urządzeń objętych stawką VAT 0%:złotych brutto, cena elementów zamówienia objętych stawką VAT: złotych brutto. Ceny poszczególnych elementów dostawy określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Cena obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy. Cena ta obejmuje w szczególności: koszty i opłaty związane z dostawą i instalacją, opłaty za transport i ubezpieczenie, załadunek, wyładunek oraz wymaganą dokumentację.
3. Zamówienie finansowane będzie ze środków Projektu „Centrum kompetencji w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych typu gridowego – PLGridCore” nr POIG.02.03.00-12-137/13.

§ 6

1. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w oparciu o fakturę VAT, wystawioną przez Wykonawcę na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w terminie do 7 dni od dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 7

1. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie miesięcznej gwarancji jakości za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy. Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik nr 2 do umowy.
2. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
 - a. działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 - b. normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części,
 - c. winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

§ 8

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a. za niedotrzymanie terminu o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt a. (decyduje data podpisania protokołu potwierdzającego „ilościową” realizację dostawy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% łącznej ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
 - b. za niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia (decyduje data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% łącznej ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
 - c. za niedotrzymanie terminu usunięcia nieprawidłowości, wad i awarii zgłoszonych przez Zamawiającego (również w okresie gwarancji) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% łącznej ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
 - d. z tytułu odstąpienia którejkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% łącznej ceny brutto określonej w § 5 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% łącznej ceny brutto określonej w § 5 ust. 1.
 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z należności za fakturę VAT, kwot wynikających z kar umownych, o których mowa w ust. 1, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego od Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

§ 9

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

§ 10

Niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 11

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 13

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla Zamawiającego 1 dla Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający: